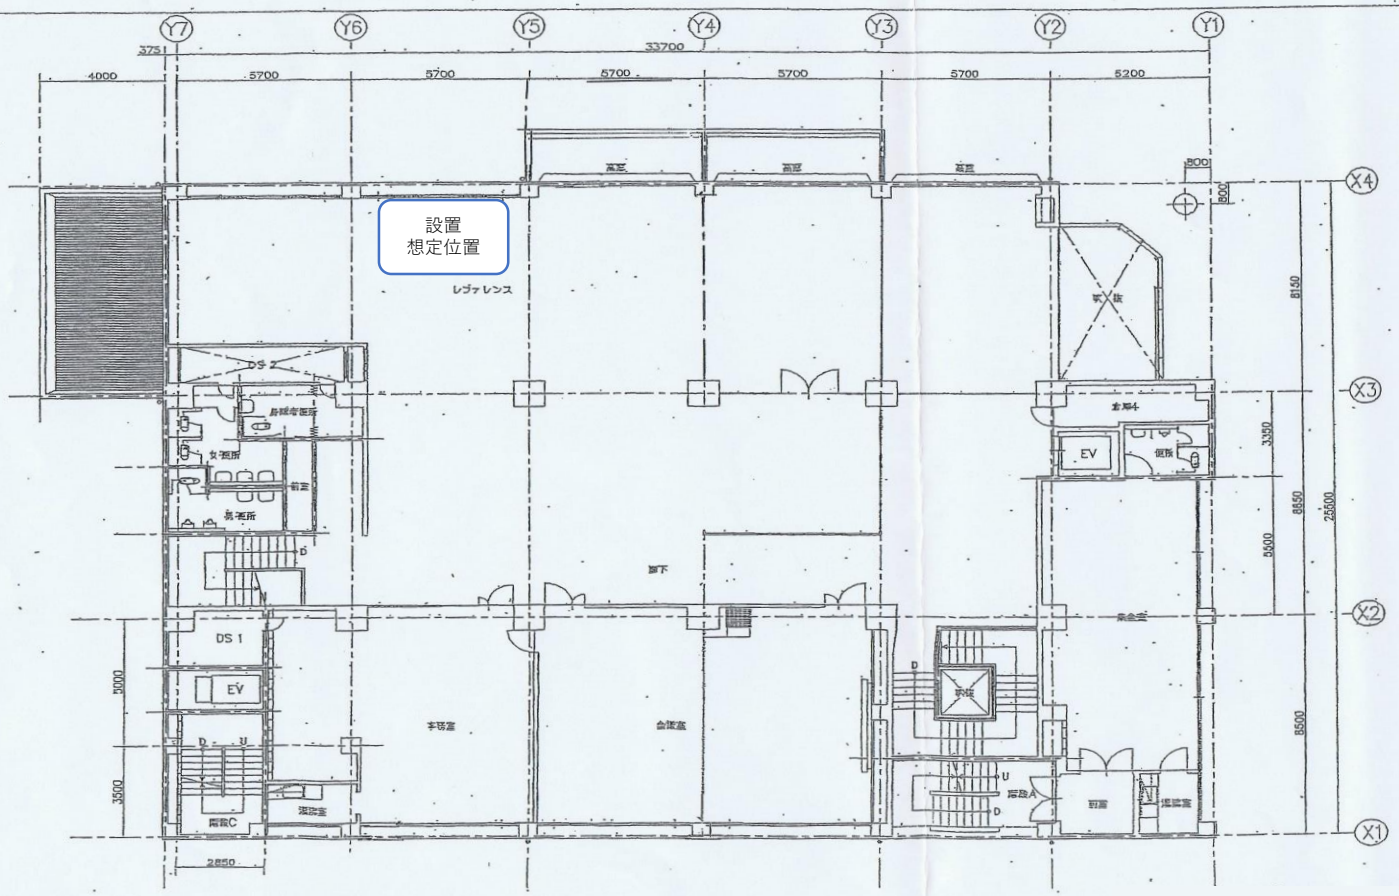

Y7
Y6
Y5
Y4
Y3
Y2
Y1
X4
X3
X2
X1
33700
4000
5700
5700
5700
5700
5700
5200
375
設置
想定位置
レヴァレンス
DS 2
DS 1
EV
EV
男便所
女便所
身障者便所
廊下
会議室
事務室
屋内C
屋内A
倉庫
2850
8150
8550
8500
3500
3000
3500

2階平面図